


Снижение статического давления в канальных внутренних блоках SAD 18 – 60D1-A

В комплекте с внутренним блоком прилагается дополнительный конденсатор для снижения статического давления напора воздуха

Установленный конденсатор двигателя вентилятора внутреннего блока

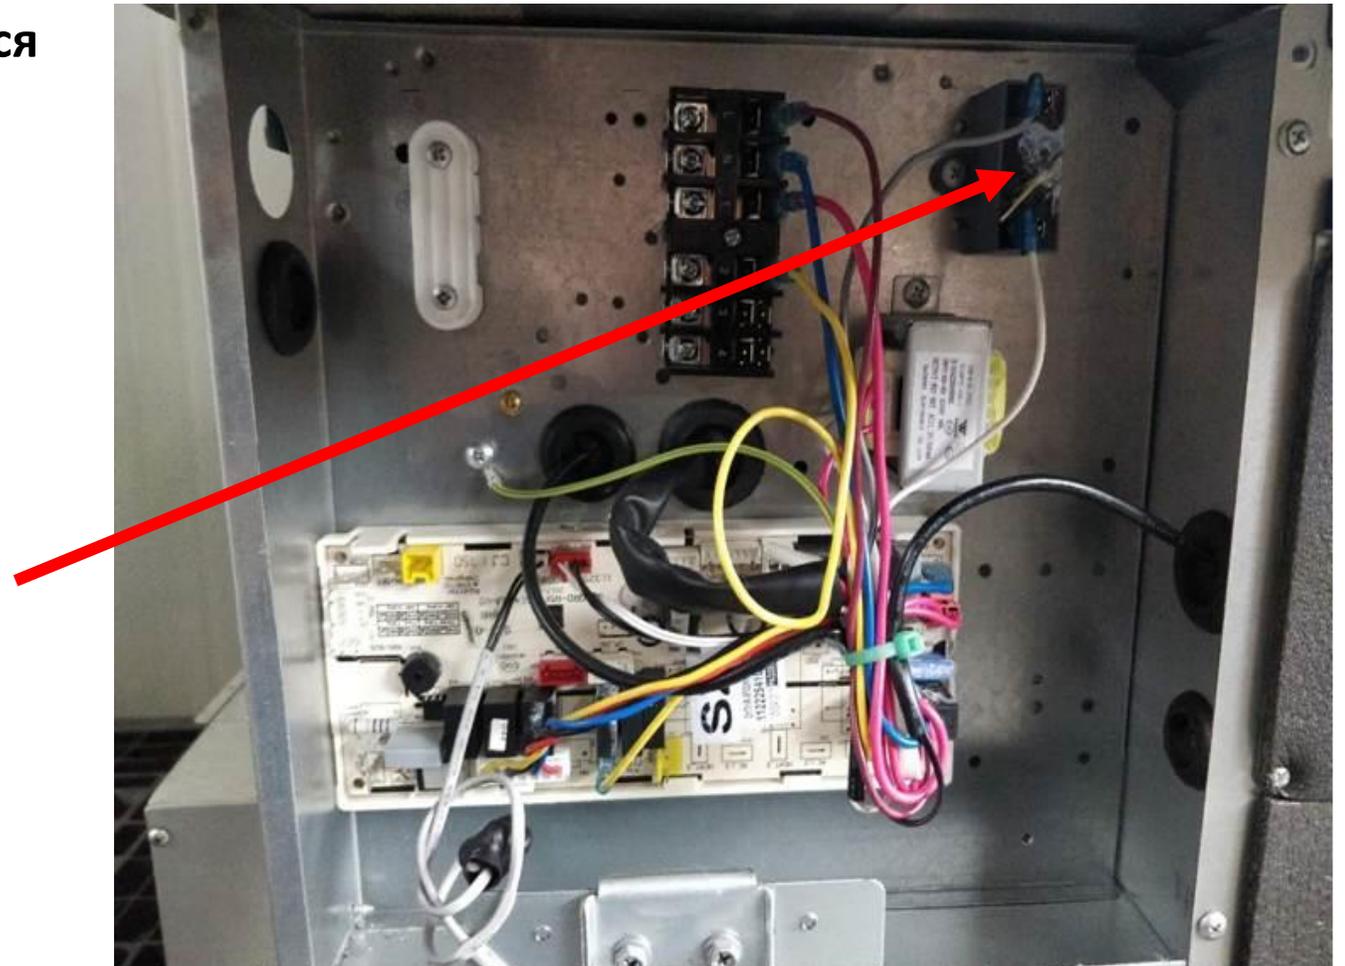

Демонтировав установленный конденсатор вентилятора внутреннего блока Вы снижаете напор статического давления с 80 Па до 50 Па, установив другой конденсатор (емкость ниже, чем у конденсатора изначально установленного)

